



APPRENTISSAGE


Les installateurs de systèmes de protection contre les incendies dessinent, fabriquent, posent, entretiennent, dépannent et réparent des réseaux de canalisations d'eau, de vapeur, de gaz, de combustibles et de produits chimiques servant au chauffage, au refroidissement, au graissage et autres procédés industriels.

Les travailleurs expérimentés qui n'ont pas terminé un apprentissage en Ontario mais qui ont des qualifications ou une expérience équivalentes dans leur métier peuvent utiliser le processus d'évaluation des compétences équivalentes.

| | |
|---|--|
| Niveau scolaire requis pour l'admission | 10e année |
| Formation en cours d'emploi | 6 480 heures (environ quatre ans) |
| Formation technique | 720 heures (six mois répartis sur trois niveaux) |
| Compétences requises | Attention aux détails, Fiabilité, Travail d'équipe, Innovation |


PROFIL DE LA MAIN-D'OEUVRE

Offres d'emploi les plus élevées par région

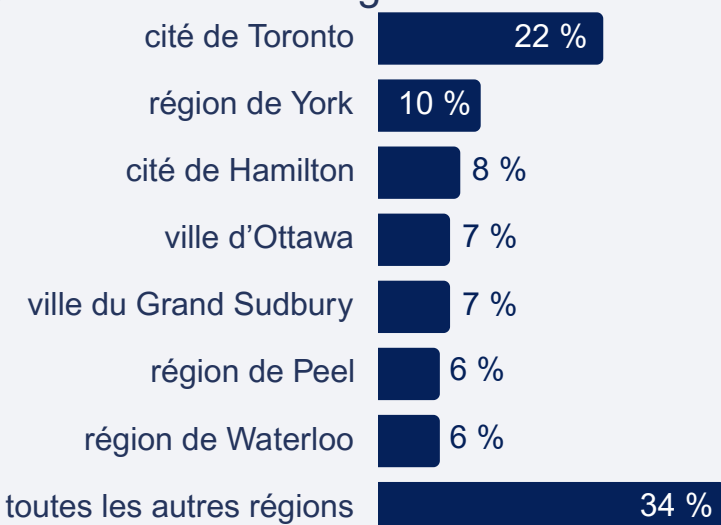


Source : Planification de la main-d'oeuvre Ontario, Rapport sur les tendances du march  du travail 2023

Offres d'emploi par zone en Ontario

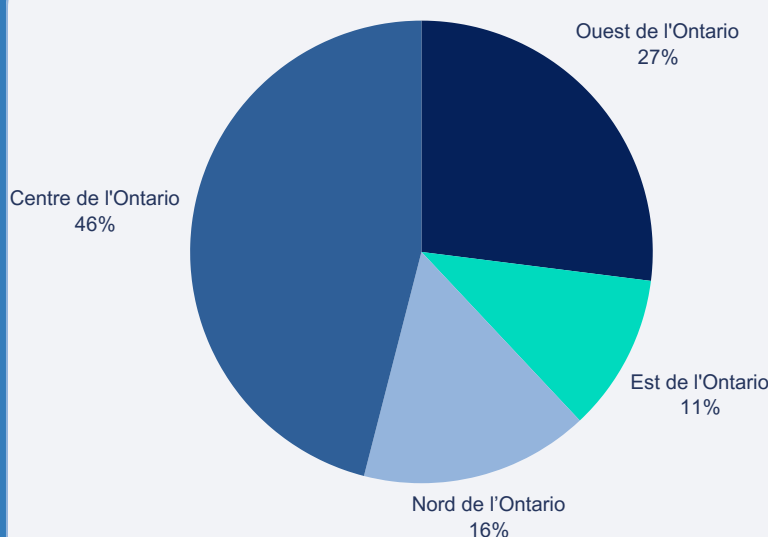


Source : Planification de la main-d'oeuvre Ontario, Rapport sur les tendances du march  du travail 2023

Certificats de qualification d livr s par groupe d' ge

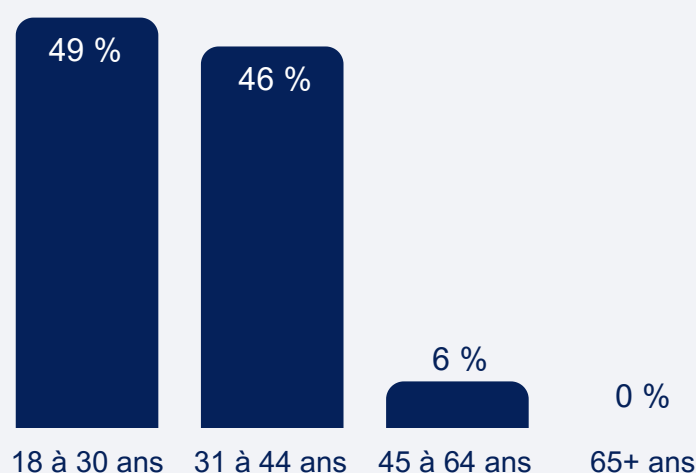

Source : M tiers sp cialis s Ontario 2023

Certificats de qualification d livr s par sexe

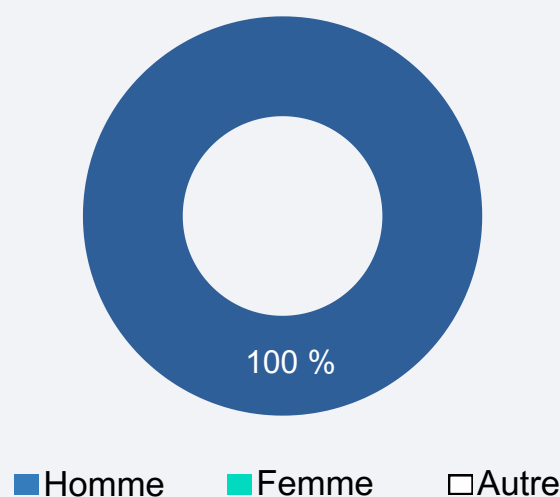

Source : M tiers sp cialis s Ontario 2023

Certificats de qualification d livr s

145

Source : M tiers sp cialis s Ontario 2023

PROFIL DE REVENUS

Plage de salaire annuel

59 000 \$ - 107 000 \$

Source : Planification de la main-d'oeuvre Ontario, Rapport sur les tendances du march  du travail 2023

Plage de salaire horaire

30 \$ - 55 \$

Source : Planification de la main-d'oeuvre Ontario, Rapport sur les tendances du march  du travail 2023

L'information contenue dans ce profil s'applique   tous les tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d'appareils de chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs (CNP 72301), ce qui inclut le m tier de monteur de tuyaux de vapeur (307A) et installateur de syst mes de protection contre les incendies (427A).

Les points de donn es dans divers graphiques de ce rapport peuvent ne pas totaliser 100 % en raison des pratiques d'arrondissement et de suppression des donn es mises en place pour des raisons de confidentialit .

Veuillez-vous r f rer aux FAQ pour des informations suppl mentaires et des d finitions. [En savoir plus.](#)